

Общество с ограниченной ответственностью
«АлтайТеплоСнаб»
656049, Алтайский край, г.Барнаул, пер. Радищева,8, офис 10
ИНН 2225186654; КПП 222501001; ОГРН 1172225042604
тел.8(3852)998098,89635002215

03.06.2021 №55
на №162/исх-572 от 19.05.2021

Председателю комитета по энергоресурсам и газификации г.Барнаула
А.В.Кощееву
ул. Гоголя, 48
г.Барнаул, 656043
energy-ria@barnaul-adm.ru

Уважаемый Александр Владимирович!

На Ваше письмо о предоставлении предложений и замечаний по актуализируемой схеме теплоснабжения городского округа – города на период до 2036 года (актуализация на 2022 год) сообщаем следующее.

Книга	В проекте схемы	Необходимо скорректировать
Глава 1 стр. 139 Таблица 2.60 Стр. 162 Таблица 2.79	«Затраты тепловой мощности на собственные нужды» отсутствуют по всем котельным	ул. Смирнова, 1а- 0,01 ул. Фомина, 156-0,1 Змеиногорский тракт, 112 прочие-0,09
Глава 1 стр. 141 Таблица 2.62	ул. Фомина, 156 -открытая Змеиногорский тракт, 112 -открытая	ул. Фомина, 156 -закрытая Змеиногорский тракт, 112 -закрытая
Глава 1 стр. 161 и 162	«Затраты тепловой мощности на собственные нужды» отсутствуют по всем котельным	ул. Смирнова, 1а- 0,01 ул. Фомина, 156-0,1 Змеиногорский тракт, 112 прочие-0,09
Глава 1 стр. 380	Температурный график поставки тепловой энергии от котельной составляет 95/70°C	От котельной ул. Смирнова, 1а 90/70°C ул. Фомина,156 и Змеиногорский тракт, 112-95/70°C
Глава 1 стр. 381 Таблица 3.106	2020- 2,3826	0,2376 км тепловых сетей в одноструйном исчислении введено по котельной ул. Смирнова, 1а. Эта котельная относится к регулируемой деятельности
Приложение 1 Том 3 стр. 7-8 Таблица 3.1	Назначение КГБУЗ "Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн"- ЖФ ООО "Визит"-ОЗД	Назначение КГБУЗ "Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн"- ОЗД ООО "Визит"-ЖФ (ООО «Визит» управляющая компания МКД)

Приложение 2 Часть 2 стр. 107 Таблица 8.1	Длина в двухтрубном исчислении, м -70	59,4 м
Глава 2 стр. 14 Таблица 1.1	В договорные нагрузки по котельной Змеиногорский тракт, 112 не включены нагрузки потребителей на вентиляцию и потери, в ответе на запрос от 21.01.2021 величины содержатся	
Глава 13 стр. 41 Таблица 2.9	Присоединенная нагрузка на коллекторах Змеиногорский тракт, 112 - 4,6	Присоединенная нагрузка на коллекторах Змеиногорский тракт, 112 – 5,01 (4,8063 потребители + 0,2 потери)
Глава 13 стр. 42 Таблица 2.9	Присоединенная нагрузка на коллекторах Фомина, 156 - 6,77	Присоединенная нагрузка на коллекторах Фомина, 156 – 7,411 (7,3108 потребители + 0,1 потери)
Глава 13 стр. 42 Таблица 2.9	Установленная тепловая мощность котельная Смирнова, 1а- 1,06	0,705
Глава 13 стр. 42 Таблица 2.9	Присоединенная нагрузка на коллекторах Смирнова, 1а-0,52	Присоединенная нагрузка на коллекторах Смирнова, 1а – 0,6914 (0,6864 потребители + 0,005 потери)
Глава 13 стр. 57 Таблица 2.15 Стр. 129 Таблица 2.34	Протяженность тепловых сетей, в том числе: 0,1485 км	Тепловые сети: 59,4 м -подающая, 59,4 м-обратка Сети ГВС: 59,4 м -подающая, 59,4 м-обратка
Глава 13 стр. 57 Таблица 2.15 Стр. 129 Таблица 2.34	Присоединенная тепловая нагрузка -0,589	Присоединенная нагрузка на коллекторах Смирнова, 1а – 0,6914 (0,6864 потребители + 0,005 потери)
Схема теплоснабжения стр. 36 Таблица 1.7	Протяженность на 01.01.2021	Аналогично замечанию выше Глава 1 стр. 381 Таблица 3.106
Схема теплоснабжения стр. 160 Таблица 6.1	Температурный график	Аналогично замечанию выше Глава 1 стр. 380
Схема теплоснабжения стр.390-391 Таблица 15.9	Присоединенная тепловая нагрузка по всем котельным и установленная тепловая мощность по котельной Смирнова, 1а	Аналогично замечаниям выше Глава 13 Таблица 2.9
Графическая часть. Глава 1.	Нет границ котельной Змеиногорский тракт, 112 и ул. Фомина, 156	Рисунок 1 и 2
Графическая часть. Глава 7.	Нет границ котельной Змеиногорский тракт, 112 и ул. Фомина, 156	Рисунок 1 и 2
Графическая часть. Глава 15.	Нет границ котельной Змеиногорский тракт, 112 и ул. Фомина, 156	Рисунок 1 и 2

Рисунок 1. Границы участка Газовой котельная
по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 112


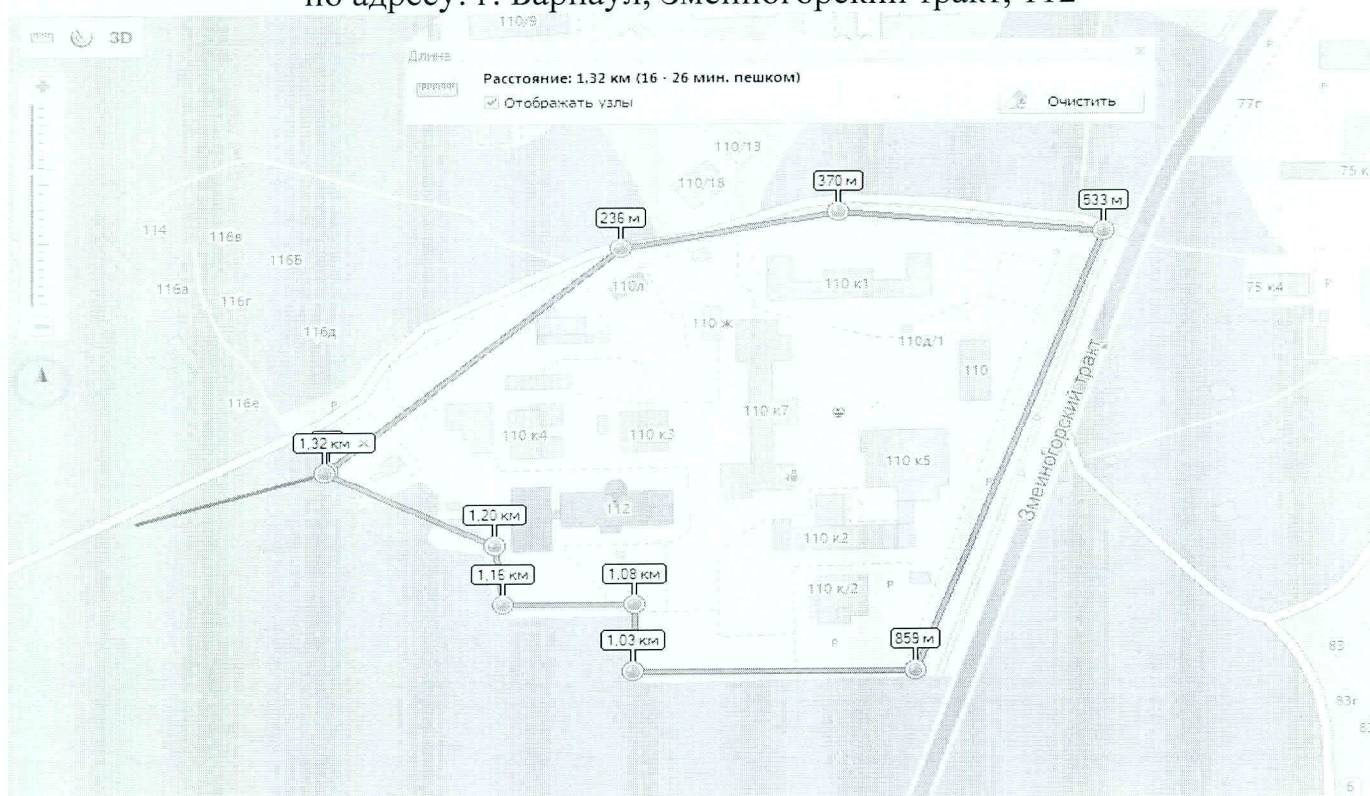


Рисунок 2. Границы участка Газовой котельная
по адресу: г. Барнаул, ул. Фомина, 156

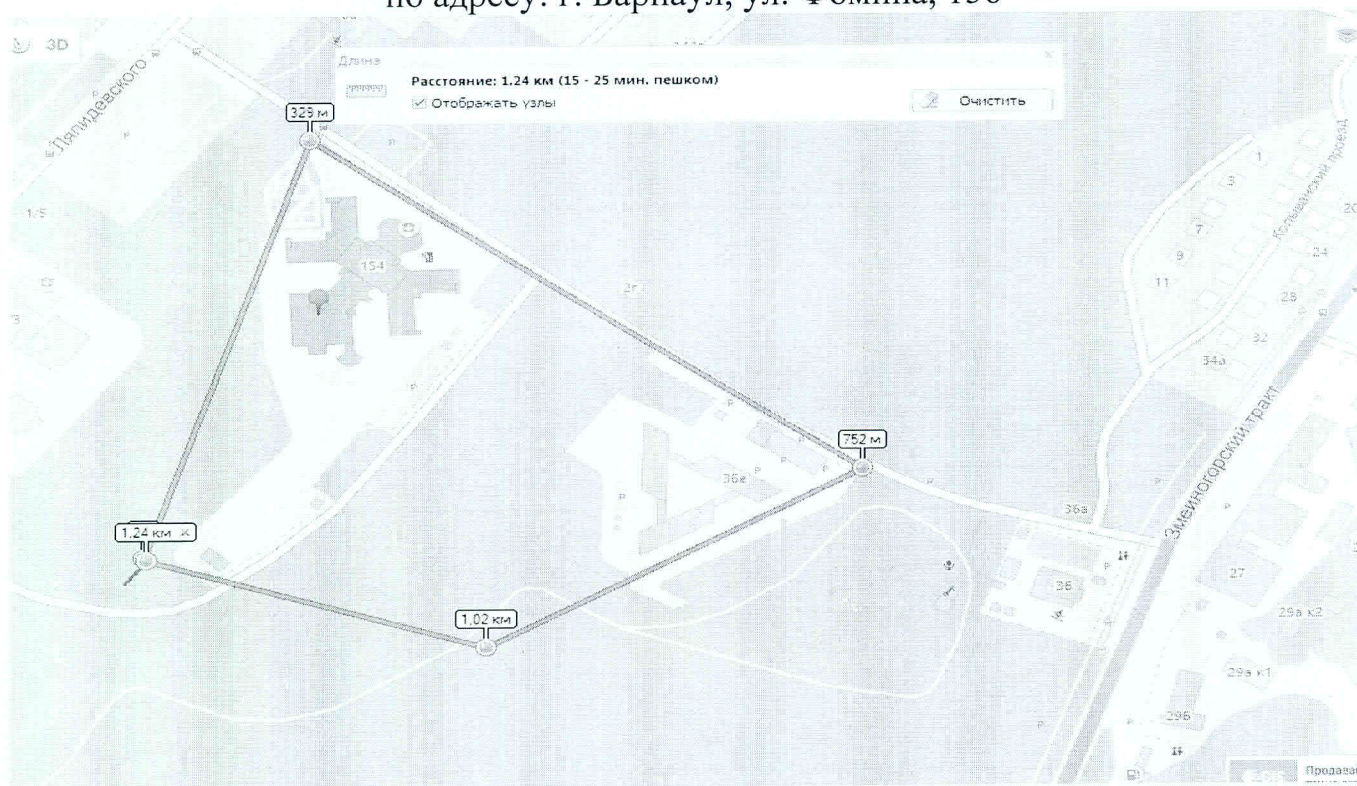

Директор

В.В. Юрьева